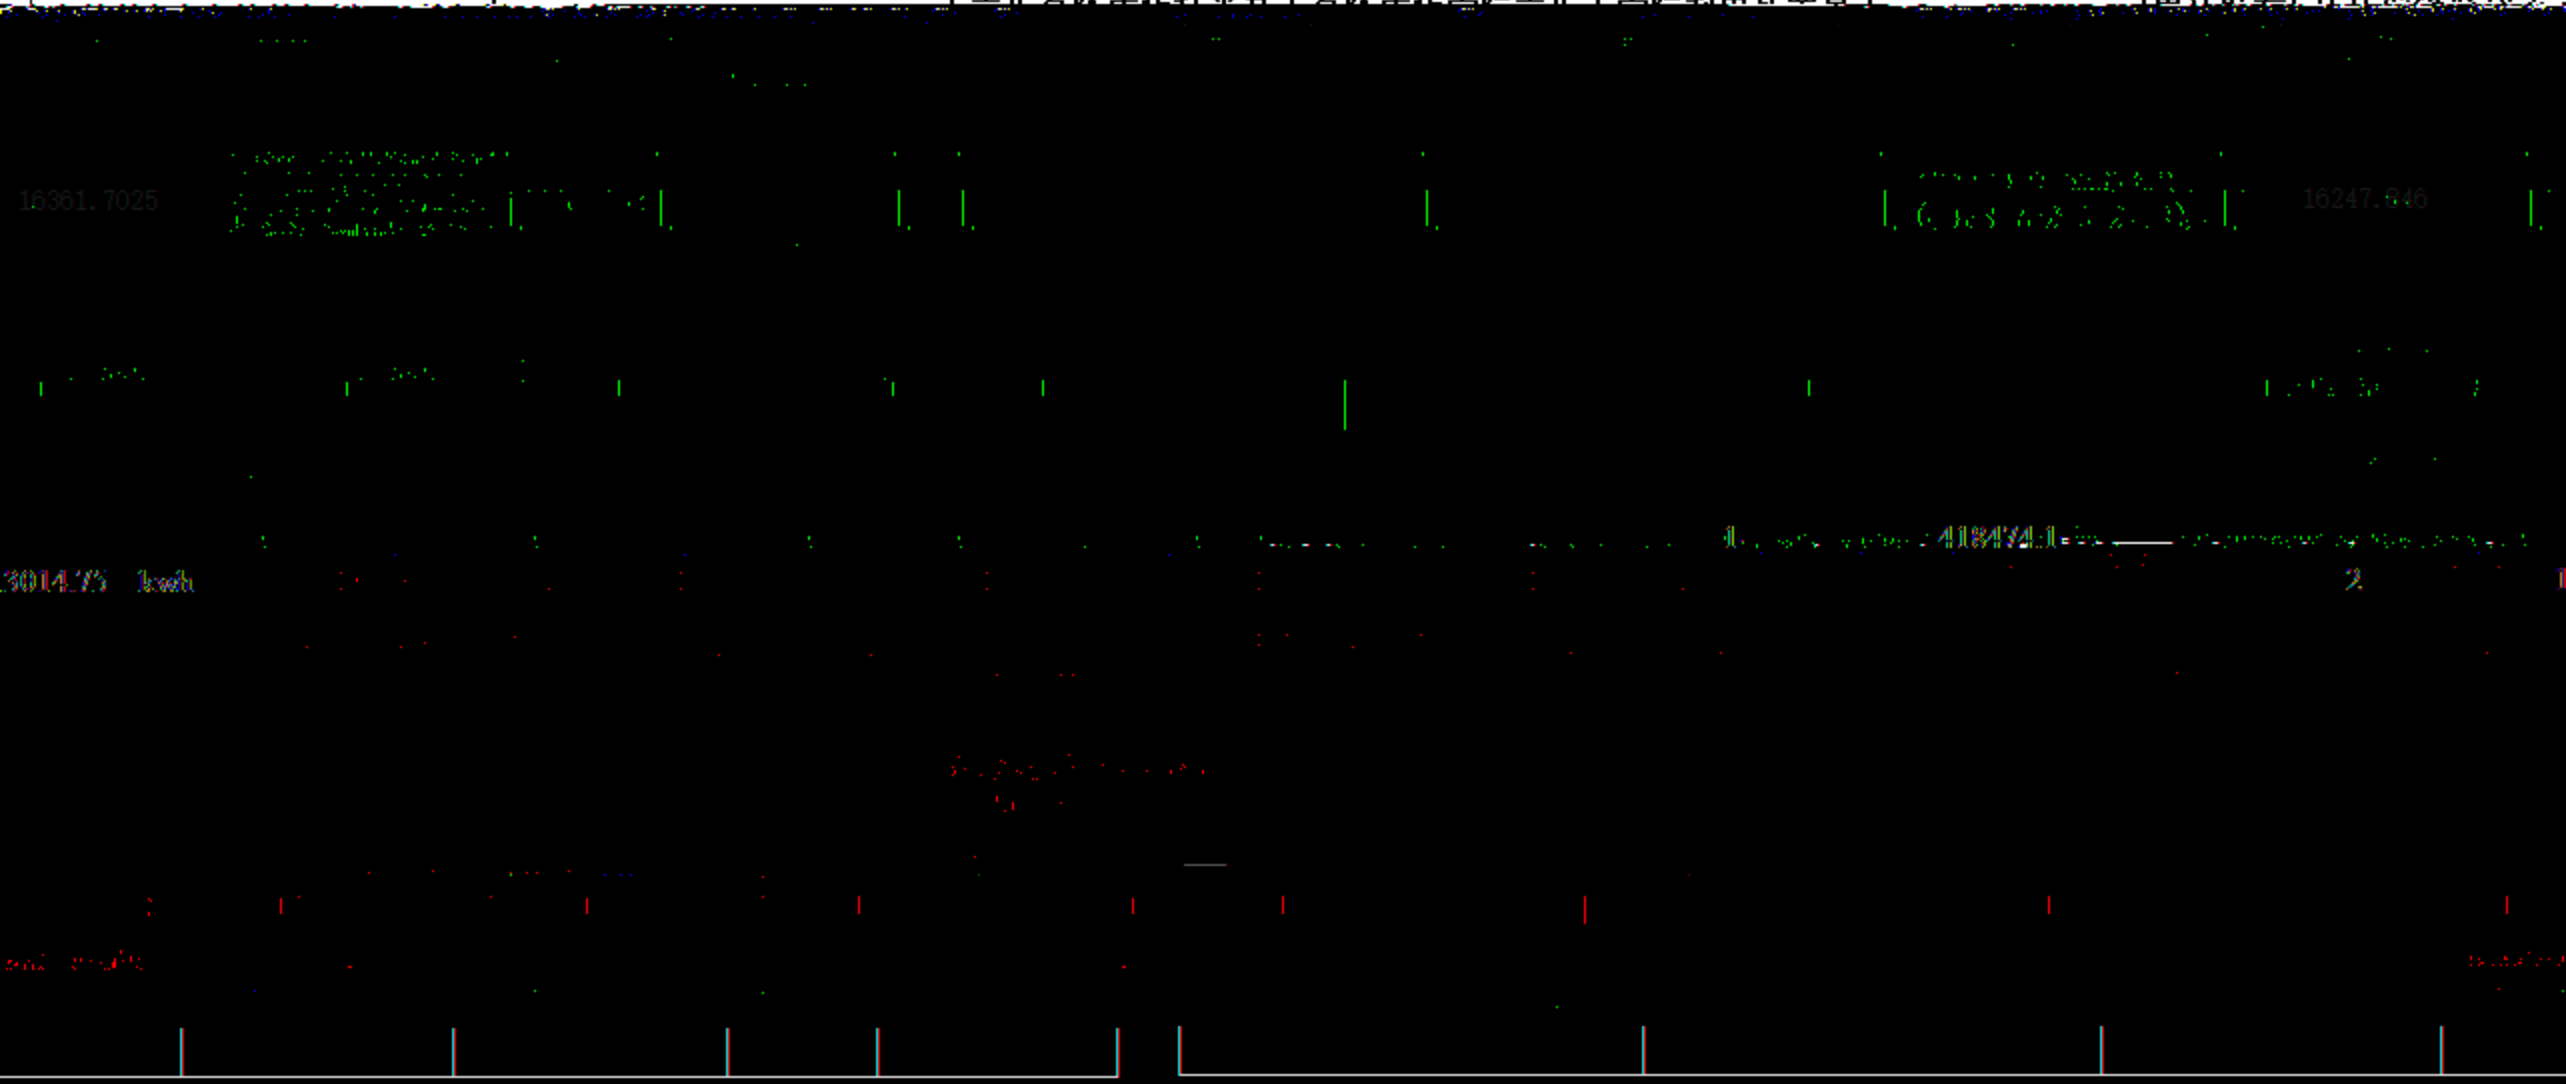

江苏省危险废物产生单位危险废物产生信息公开表(2024年)

存在危险废物

16361.7025

16247.846

418474.1

3014.75 kwh

常州绿色动力环保热电有限公司

铍	钡	镍	砷	总铬	六价铬	硒	检测时间	含水率	汞	铜	锌	铅	镉	
0.02	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1		<30	0.05	40	100	0.25	0.15	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	单位	%	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
ND	1.192	ND	0.166	0.102	ND	ND	2024.1.1	16	ND	0.047	0.012	0.012	ND	
0.011	1.112	ND	ND	0.122	ND	ND	2024.1.2	16	ND	0.021	0.006	0.032	ND	
ND	ND	1.102	0.07	ND	0.047	ND	ND	2024.1.3	15	ND	0.048	ND	ND	
6	ND	0.011	ND	ND	ND	ND	1.12	0.064	0.039	0.047	ND	ND	2024.1.4	1
4.1.6	16	ND	0.076	0.216	0.028	0.004	0.009	1.118	ND	0.057	0.108	ND	0.017	2024
4.1.7	16	ND	0.033	1.539	0.06	0.012	0.009	1.239	ND	ND	0.044	ND	0.023	2024
4.1.8	15	ND	0.072	0.026	0.054	0.001	ND	0.861	0.035	0.089	0.104	ND	0.076	2024
4.1.9	14	ND	0.022	13.234	0.073	0.017	ND	1.245	0.041	0.015	0.022	ND	0.005	2024
2024.1.10	15	ND	0.009	1.629	0.082	0.008	ND	1.125	0.038	0.092	0.041	ND	0.011	
.08	ND	0.046	2024.1.12	15	ND	0.028	0.055	0.009	0.026	ND	0.83	0.009	ND	0.
0.088	26.075	0.069	0.016	ND	1.873	0.041	0.002	ND	ND	0.076	2024.1.16	14	ND	
.19	14	0.039	0.1	4.904	0.053	0.01	ND	1.096	0.032	0.092	0.022	ND	0.031	2024.1
ND	0.051	2024.3.2	15	ND	0.021	0.05	ND	ND	ND	0.93	0.014	0.008	0.036	
ND	ND	2024.3.3	15	ND	0.013	0.004	ND	ND	ND	0.983	0.013	0.022	0.065	
ND	0.015	2024.3.4	15	0.013	0.006	ND	ND	ND	ND	0.92	0.008	0.002	0.057	
ND	0.073	2024.3.5	15	ND	0.044	0.023	0.002	0.015	0.008	0.854	0.018	ND	0.093	
ND	0.086	2024.3.6	15	ND	0.033	0.038	0.02	0.016	0.01	0.63	0.027	0.06	0.069	
ND	0.009	2024.3.7	15	ND	0.032	0.031	ND	0.022	0.01	0.62	0.033	ND	0.069	
2024.3.9	11	ND	0.015	0.02	ND	ND	ND	0.556	ND	0.02	0.016	ND	0.088	
2024.3.10	12	ND	0.021	0.034	ND	ND	ND	0.563	0.006	ND	0.019	ND	0.085	
2024.3.11	17	ND	0.022	5.956	0.003	ND	ND	1.234	ND	0.016	ND	ND	0.097	
0.008	ND	0.026	ND	ND	0.688	ND	0.05	0.004	ND	0.09	2024.3.31	15	0.002	
ND	0.003	ND	0.007	2024.4.2	23	ND	ND	0.023	0.001	ND	ND	ND	1.006	
ND	0.005	2024.4.4	21	0.025	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.994	ND	ND	
ND	0.035	2024.4.5	21	0.029	ND	0.096	0.008	0.033	ND	ND	1.138	ND	ND	
ND	0.075	0.007	0.024	ND	ND	1.1	ND	ND	ND	0.035	2024.4.6	23	ND	
0.023	0.036	0.008	0.027	ND	ND	1.125	ND	ND	ND	0.031	2024.4.7	22	0.042	
01	0.08	0.006	0.014	ND	0.02	2024.4.12	23	ND	ND	0.062	0.142	0.074	0.015	0.
01	1.194	0.006	0.008	ND	0.004	2024.4.13	24	0.019	ND	0.088	0.046	0.081	0.011	0.
ND	0.028	2024.4.21	18	0.015	ND	0.005	0.061	0.031	ND	ND	1.098	0.002	0.019	
ND	0.02	2024.4.22	18	0.032	ND	0.048	0.056	0.028	ND	ND	1.015	0.003	0.021	
ND	0.055	2024.4.23	11	ND	ND	0.026	0.025	0.01	0.001	ND	2.023	ND	0.065	
ND	0.038	0.028	0.004	ND	ND	0.973	ND	0.019	ND	0.013	2024.4.25	11	0.033	
0.013	2024.4.28	12	0.074	ND	0.013	0.046	0.134	0.001	ND	0.991	ND	0.019	ND	
0.1	2024.4.29	17	0.045	ND	0.062	0.039	0.051	ND	ND	0.907	ND	0.025	ND	
0.041	2024.4.30	18	ND	ND	0.084	0.028	0.133	ND	ND	1.014	ND	0.006	ND	
0.058	2024.5.1	23	0.026	ND	0.076	0.035	ND	ND	ND	0.974	ND	0.02	ND	
0.03	2024.5.2	16	0.02	ND	0.093	0.007	ND	0.001	ND	0.968	ND	0.004	ND	
0.032	2024.5.3	16	0.053	ND	0.073	0.049	0.017	ND	ND	0.895	ND	0.004	ND	
0.08	0.035	0.028	ND	ND	0.808	ND	0.029	ND	0.69	2024.5.8	16	0.051	ND	
0.975	ND	ND	ND	0.029	2024.5.12	17	0.104	ND	0.054	0.048	0.062	ND	ND	
0.005	0.025	ND	0.052	2024.5.18	15	ND	ND	0.072	0.035	0.064	ND	ND	0.764	
ND	ND	ND	0.03	2024.5.19	15	ND	ND	0.067	0.024	0.042	ND	ND	1.02	
ND	ND	0.01	2024.6.27	16	ND	ND	0.036	0.023	0.03	0.008	0.005	1.255	0.014	
0.017	ND	ND	2024.6.28	18	ND	ND	0.079	0.007	0.061	ND	0.061	1.301	0.002	
ND	ND	1.164	ND	ND	ND	0.008	2024.7.2	17	ND	ND	0.097	0.015	0.008	
15	0.049	ND	0.09	0.008	0.008	ND	ND	1.075	ND	ND	ND	0.005	2024.7.3	
1.085	ND	ND	ND	0.005	2024.7.5	19	ND	ND	0.088	0.003	ND	ND	N	
ND	ND	1.098	ND	ND	ND	0.008	2024.7.10	17	0.034	ND	0.054	0.001	N	
ND	ND	1.094	ND	ND	ND	0.006	2024.7.11	18	ND	ND	0.085	ND	N	
0.008	0.071	ND	0.033	0.005	0.007	1.112	0.001	ND	ND	0.017	2024.7.25	13	0.05	
0.004	0.092	ND	0.025	0.002	0.014	1.132	ND	ND	ND	0.013	2024.7.26	14	ND	
ND	0.084	0.021	0.083	ND	0.006	0.984	0.007	0.052	ND	0.087	2024.7.27	14	0.024	
ND	0.055	0.009	0.021	ND	0.018	1.316	0.007	0.025	ND	0.025	2024.7.28	14	0.005	
ND	0.064	0.01	0.049	0.004	0.007	1.226	ND	ND	ND	0.025	2024.7.29	18	0.049	
ND	0.075	0.005	0.056	ND	0.008	1.182	ND	ND	ND	0.02	2024.7.30	19	ND	
ND	0.084	0.005	0.039	0.005	0.004	1.235	ND	ND	ND	0.019	2024.7.31	18	ND	
ND	0.085	0.01	0.038	0.003	0.004	1.216	ND	ND	ND	0.018	2024.8.1	18	0.08	
ND	0.078	ND	ND	ND	ND	0.695	ND	ND	ND	0.05	2024.8.2	17	ND	
ND	0.091	0.006	0.017	ND	ND	1.332	0.001	0.026	ND	0.014	2024.8.3	15	0.092	
ND	0.068	0.011	0.011	ND	ND	1.428	0.001	0.024	ND	0.016	2024.8.4	16	0.014	
D	0.075	0.006	0.002	ND	ND	1.369	0.001	0.028	ND	0.014	2024.8.6	15	0.089	
D	0.099	0.007	0.007	ND	ND	1.437	0.001	0.026	ND	0.014	2024.8.7	15	0.009	
D	0.068	0.009	0.009	ND	ND	1.33	0.001	0.025	ND	0.012	2024.8.8	15	ND	
ND	0.065	0.029	0.018	ND	ND	0.718	0.006	0.041	ND	0.066	2024.8.9	16	ND	
ND	ND	2024.9.1	14	0.049	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND	0.03	
ND	0.027	0.118	0.013	ND	ND	0.067	ND	0.033	ND	ND	2024.9.2	15	ND	
2024.9.3	13	ND	ND	ND	0.053	0.007	ND	ND	0.074	ND	0.032	ND	ND	
2024.9.4	14	ND	ND	ND	0.042	ND	ND	ND	0.079	ND	0.032	ND	ND	
2024.9.5	13	0.021	ND	ND	ND	0.023	ND	ND	0.047	ND	0.028	ND	ND	
ND	0.024	0.045	ND	ND	ND	0.058	ND	0.028	ND	ND	2024.9.9	13	ND	
2024.9.16	14	ND	ND	0.045	0.054	0.115	0.012	ND	1.556	ND	0.036	ND	0.007	
2024.9.17	13	ND	ND	0.046	0.053	0.126	0.014	ND	1.901	ND	0.036	ND	0.009	
.22	14	ND	ND	0.068	0.013	0.011	0.013	ND	0.935	ND	0.792	ND	ND	2024.